

Испытательная лаборатория
контроля качества вод
МПП ВКХ "Орелводоканал"
Аттестат аккредитации
№ RA. RU.513449 от 26.04.2016 г.

302028, РФ, Орловская область,
г. Орел, ул. Пионерская, д.8
тел. (486-2) 76-38-67
факс (486-2) 76-05-15)
E-mail ovk 57@ hotmail. com

ПРОТОКОЛ № 2279 П/П
АНАЛИЗ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

от "26" 06 2018 года

Наименование и адрес заказчика ООО "ВКХ Орловское"
Орл. обл., Орл. р-он, п. Стрелецкий, ул. Школьная, д.24, пом. 40

Место взятия пробы д. Хардиково, ул. Школьная
разводящая сеть

Кем взята проба (организация, ФИО) ООО "ВКХ Орловское"
НД на отбор проб ГОСТ 31861-2012 Чирикин С.Н. (Акт приема пробы прилагается)

Дата (число, час) взятия пробы 25.06.2018
Дата и время доставки пробы 25.06.2018

Дата проведения анализа : начало: 25.06.2018 окончание: 26.06.2018

Наименование показателя	ед. изм	Результат исследования с учетом неопределенности измерений	П Д К *	Н Д на методы исследования
Органолептические показатели				
Запах*** при 20°C	балл	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
Запах*** при 60°C	балл	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
Привкус*** при 20°C	балл	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
Мутность	мг/дм ³	1,63 ± 0,33	1,5 (2,0)**	ПНД Ф 14.1:2.4.213-05
Цветность	град.цв.	13,25 ± 2,65	20,0	ГОСТ 31868-2012
Микробиологические показатели				
Общие колиформные бактерии (ОКБ) в 100 мл	КОЕ	отсутствие	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) в 100 мл	КОЕ	отсутствие	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Общее микробное число (ОМЧ) в 1 мл	КОЕ	0	50	МУК 4.2.1018-01

* В соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"

** В соответствии с Постановлением №21 Врио Главного государственного санитарного врача по Орловской области от 10.07.17 года.

*** Показатели, находящиеся вне области аккредитации.

Заведующая отделом контроля
питьевых вод


Жуков

Калыхалина Н.В.

Результаты исследования распространяются на пробу, представленную на анализ.

Качество воды в исследованной пробе соответствует нормам предельно-допустимых концентраций (ПДК) по выполненным показателям.

Начальник ИЛККВ



Воронова Н.В.

Дата получения протокола : " _____ " _____ 2018 года

Подпись получателя (должность, ФИО) :

Испытательная лаборатория
контроля качества вод
МПП ВКХ "Орелводоканал"
Аттестат аккредитации
№ RA. RU.513449 от 26.04.2016 г.

302028, РФ, Орловская область,
г. Орел, ул. Пионерская, д.8
тел. (486-2) 76-38-67
факс (486-2) 76-05-15)
E-mail ovk 57@ hotmail. com

ПРОТОКОЛ № 2278 П/П АНАЛИЗ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

от " 26 " 06 2018 года

Наименование и адрес заказчика ООО "ВКХ Орловское"
Орл. обл., Орл. р-он, п. Стрелецкий, ул. Школьная, д.24, пом. 40

Место взятия пробы д. Хардиково
скважина

**Кем взята проба (организация, ФИО)
НД на отбор проб ГОСТ 31861-2012** ООО "ВКХ Орловское"
Чирикин С.Н. (Акт приема пробы прилагается)

Дата (число, час) взятия пробы 25.06.2018
Дата и время доставки пробы 25.06.2018

Дата проведения анализа : начало: 25.06.2018 окончание: 26.06.2018

Наименование показателя	ед. изм	Результат исследования с учетом неопределенности измерений	П Д К *	Н Д на методы исследования
Органолептические показатели				
Запах*** при 20°C	балл	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
Запах*** при 60°C	балл	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
Привкус*** при 20°C	балл	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
Мутность	мг/дм³	1,63 ± 0,33	1,5 (2,0)**	ПНД Ф 14.1:2.4.213-05
Цветность	град.цв.	14,46 ± 2,89	20,0	ГОСТ 31868-2012
Микробиологические показатели				
Общие колиформные бактерии (ОКБ) в 100 мл	КОЕ	отсутствие	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) в 100 мл	КОЕ	отсутствие	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Общее микробное число (ОМЧ) в 1 мл	КОЕ	0	50	МУК 4.2.1018-01

* В соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"

** В соответствии с Постановлением №21 Врио Главного государственного санитарного врача по Орловской области от 10.07.17 года.

*** Показатели, находящиеся вне области аккредитации.


Заведующая отделом контроля
питьевых вод

Калыхалина Н.В.

Результаты исследования распространяются на пробу, представленную на анализ.

Качество воды в исследованной пробе соответствует нормам предельно-допустимых концентраций (ПДК) по выполненным показателям.

Начальник ИЛКВ

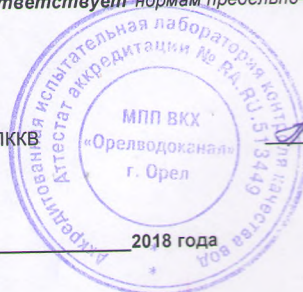

Воронова Н.В.

Дата получения протокола : " _____ " _____ 2018 года

Подпись получателя (должность, ФИО) :

Испытательная лаборатория
контроля качества вод
МПП ВКХ "Орелводоканал"
Аттестат аккредитации
№ RA. RU.513449 от 26.04.2016 г.

302028, РФ, Орловская область,
г. Орел, ул. Пионерская, д.8
тел. (486-2) 76-38-67
факс (486-2) 76-05-15
E-mail ovk 57@ hotmail. com

ПРОТОКОЛ № 2276 П/П
АНАЛИЗ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

от " 26 " 06 2018 года

Наименование и адрес заказчика ООО "ВКХ Орловское"
Орл. обл., Орл. р-он, п. Стрелецкий, ул. Школьная, д.24, пом. 40

Место взятия пробы д. Малая Булгаково
скважина 1

Кем взята проба (организация, ФИО) ООО "ВКХ Орловское"
НД на отбор проб ГОСТ 31861-2012 Чирикин С.Н. (Акт приема пробы прилагается)

Дата (число, час) взятия пробы 25.06.2018
Дата и время доставки пробы 25.06.2018

Дата проведения анализа : начало: 25.06.2018 окончание: 26.06.2018

Наименование показателя	ед. изм	Результат исследования с учетом неопределенности измерений	П Д К *	Н Д на методы исследования
Органолептические показатели				
Запах*** при 20°C	балл	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
Запах*** при 60°C	балл	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
Привкус*** при 20°C	балл	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
Мутность	мг/дм ³	1,63 ± 0,33	1,5 (2,0)**	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
Цветность	град.цв.	14,46 ± 2,89	20,0	ГОСТ 31868-2012
Микробиологические показатели				
Общие колиформные бактерии (ОКБ) в 100 мл	КОЕ	отсутствие	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) в 100 мл	КОЕ	отсутствие	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Общее микробное число (ОМЧ) в 1 мл	КОЕ	0	50	МУК 4.2.1018-01

* В соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"

** В соответствии с Постановлением №21 Врио Главного государственного санитарного врача по Орловской области от 10.07.17 года.

*** Показатели, находящиеся вне области аккредитации.

Заведующая отделом контроля
питьевых вод

Калыхалина Н.В.

Результаты исследования распространяются на пробу, представленную на анализ.

Качество воды в исследованной пробе соответствует нормам предельно-допустимых концентраций (ПДК) по выполненным показателям.

Начальник ИЛКВ



Воронова Н.В.

Дата получения протокола : " " 2018 года

Подпись получателя (должность, ФИО) :

Испытательная лаборатория
контроля качества вод
МПП ВКХ "Орелводоканал"
Аттестат аккредитации
№ RA. RU.513449 от 26.04.2016 г.

302028, РФ, Орловская область,
г. Орел, ул. Пионерская, д.8
тел. (486-2) 76-38-67
факс (486-2) 76-05-15)
E-mail ovk57@hotmail.com

ПРОТОКОЛ № 2283 П/П
АНАЛИЗ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

от " 26 " 06 2018 года

Наименование и адрес заказчика ООО "ВКХ Орловское"
Орл. обл., Орл. р-он, п. Стрелецкий, ул. Школьная, д.24, пом. 40

Место взятия пробы д. Малая Булгаково, ул. Медведевская
разводящая сеть

**Кем взята проба (организация, ФИО)
НД на отбор проб ГОСТ 31861-2012** ООО "ВКХ Орловское"
Чирикин С.Н. (Акт приема пробы прилагается)

Дата (число, час) взятия пробы 25.06.2018
Дата и время доставки пробы 25.06.2018

Дата проведения анализа : начало: 25.06.2018 окончание: 26.06.2018

Наименование показателя	ед. изм	Результат исследования с учетом неопределенности измерений	П Д К *	Н Д на методы исследования
Органолептические показатели				
Запах*** при 20°C	балл	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
Запах*** при 60°C	балл	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
Привкус*** при 20°C	балл	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
Мутность	мг/дм³	1,36 ± 0,27	1,5 (2,0)**	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
Цветность	град.цв.	12,05 ± 2,41	20,0	ГОСТ 31868-2012
Микробиологические показатели				
Общие колиформные бактерии (ОКБ) в 100 мл	КОЕ	отсутствие	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) в 100 мл	КОЕ	отсутствие	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Общее микробное число (ОМЧ) в 1 мл	КОЕ	0	50	МУК 4.2.1018-01

* В соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"

** В соответствии с Постановлением №21 Врио Главного государственного санитарного врача по Орловской области от 10.07.17 года.

*** Показатели, находящиеся вне области аккредитации.

Заведующая отделом контроля
питьевых вод


Юроч

Калыхалина Н.В.

Результаты исследования распространяются на пробу, представленную на анализ.

Качество воды в исследованной пробе соответствует нормам предельно-допустимых концентраций (ПДК) по выполненным показателям.

Начальник ИЛККВ



Воронова Н.В.

Дата получения протокола : " " 2018 года

Подпись получателя (должность, ФИО) :

Испытательная лаборатория
контроля качества вод
МПП ВКХ "Орелводоканал"
Аттестат аккредитации
№ RA. RU.513449 от 26.04.2016 г.

302028, РФ, Орловская область,
г. Орел, ул. Пионерская, д.8
тел. (486-2) 76-38-67
факс (486-2) 76-05-15
E-mail ovk 57@hotmail.com

ПРОТОКОЛ № 2285 П/П АНАЛИЗ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

от "26" "06" 2018 года

Наименование и адрес заказчика ООО "ВКХ Орловское"
Орл. обл., Орл. р-он, п. Стрелецкий, ул. Школьная, д.24, пом. 40

Место взятия пробы д. Леженки, ул. Елесеевская, 8
разводящая сеть

Кем взята проба (организация, ФИО) ООО "ВКХ Орловское"
НД на отбор проб ГОСТ 31861-2012 Чирикин С.Н. (Акт приема пробы прилагается)

Дата (число, час) взятия пробы 25.06.2018
Дата и время доставки пробы 25.06.2018

Дата проведения анализа: начало: 25.06.2018 окончание: 26.06.2018

Наименование показателя	ед. изм	Результат исследования с учетом неопределенности измерений	П Д К *	Н Д на методы исследования
Органолептические показатели				
Запах*** при 20°C	балл	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
Запах*** при 60°C	балл	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
Привкус*** при 20°C	балл	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
Мутность	мг/дм ³	1,36 ± 0,27	1,5 (2,0)**	ПНД Ф 14.1:2.4.213-05
Цветность	град.цв.	13,25 ± 2,65	20,0	ГОСТ 31868-2012
Микробиологические показатели				
Общие колиформные бактерии (ОКБ) в 100 мл	КОЕ	отсутствие	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) в 100 мл	КОЕ	отсутствие	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Общее микробное число (ОМЧ) в 1 мл	КОЕ	0	50	МУК 4.2.1018-01

* В соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"

** В соответствии с Постановлением №21 Врио Главного государственного санитарного врача по Орловской области от 10.07.17 года.

*** Показатели, находящиеся вне области аккредитации.


Заведующая отделом контроля
питьевых вод

Калыхалина Н.В.

Результаты исследования распространяются на пробу, представленную на анализ.

Качество воды в исследованной пробе соответствует нормам предельно-допустимых концентраций (ПДК) по выполненным показателям.

Начальник ИЛККВ

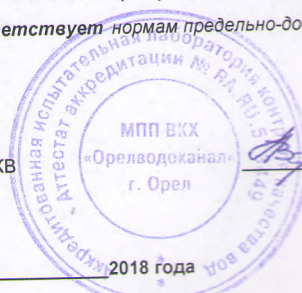

Воронова Н.В.

Дата получения протокола: " " 2018 года

Подпись получателя (должность, ФИО):

Испытательная лаборатория
 контроля качества вод
 МПП ВКХ "Орелводоканал"
 Аттестат аккредитации
 № RA. RU.513449 от 26.04.2016 г.

302028, РФ, Орловская область,
 г. Орел, ул. Пионерская, д.8
 тел. (486-2) 76-38-67
 факс (486-2) 76-05-15)
 E-mail ovk57@hotmail.com

**ПРОТОКОЛ № 2286 П/П
 АНАЛИЗ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ**

от "26" 06 2018 года

Наименование и адрес заказчика ООО "ВКХ Орловское"
 Орл. обл., Орл. р-он, п. Стрелецкий, ул. Школьная, д.24, пом. 40

Место взятия пробы д. Мостки, ул. Кольцевая, 10
 разводящая сеть

**Кем взята проба (организация, ФИО)
 НД на отбор проб ГОСТ 31861-2012** ООО "ВКХ Орловское"
 Чирикин С.Н. (Акт приема пробы прилагается)

Дата (число, час) взятия пробы 25.06.2018
Дата и время доставки пробы 25.06.2018

Дата проведения анализа : начало: 25.06.2018 окончание: 26.06.2018

Наименование показателя	ед. изм	Результат исследования с учетом неопределенности измерений	П Д К *	Н Д на методы исследования
Органолептические показатели				
Запах*** при 20°С	балл	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
Запах*** при 60°С	балл	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
Привкус*** при 20°С	балл	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
Мутность	мг/дм³	1,36 ± 0,27	1,5 (2,0)**	ПНД Ф 14.1:2.4.213-05
Цветность	град.цв.	14,46 ± 2,89	20,0	ГОСТ 31868-2012
Микробиологические показатели				
Общие колиформные бактерии (ОКБ) в 100 мл	КОЕ	отсутствие	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) в 100 мл	КОЕ	отсутствие	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Общее микробное число (ОМЧ) в 1 мл	КОЕ	0	50	МУК 4.2.1018-01

* В соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"

** В соответствии с Постановлением №21 Врио Главного государственного санитарного врача по Орловской области от 10.07.17 года.

*** Показатели, находящиеся вне области аккредитации.


Заведующая отделом контроля
 питьевых вод

Жкав
 Калыхалина Н.В.

Результаты исследования распространяются на пробу, представленную на анализ.

Качество воды в исследованной пробе соответствует нормам предельно-допустимых концентраций (ПДК) по выполненным показателям.

Начальник ИЛККВ

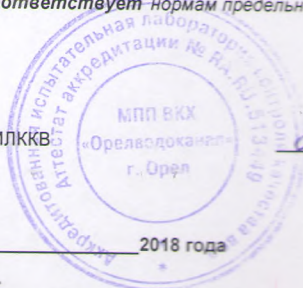

Воронова Н.В.
 Воронова Н.В.

Дата получения протокола : " " 2018 года

Подпись получателя (должность, ФИО) :

Испытательная лаборатория
контроля качества вод
МПП ВКХ "Орелводоканал"
Аттестат аккредитации
№ RA. RU.513449 от 26.04.2016 г.

302028, РФ, Орловская область,
г. Орел, ул. Пионерская, д.8
тел. (486-2) 76-38-67
факс (486-2) 76-05-15)
E-mail ovk 57@ hotmail. com

ПРОТОКОЛ № 2288 П/П АНАЛИЗ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

от " 26 " 06 2018 года

Наименование и адрес заказчика ООО "ВКХ Орловское"
Орл. обл., Орл. р-он, п. Стрелецкий, ул. Школьная, д.24, пом. 40

Место взятия пробы д. Овсянниково, ул. Центральная, 24
разводящая сеть

Кем взята проба (организация, ФИО) ООО "ВКХ Орловское"
НД на отбор проб ГОСТ 31861-2012 Чирикин С. Н. (Акт приема пробы прилагается)

Дата (число, час) взятия пробы 25.06.2018
Дата и время доставки пробы 25.06.2018

Дата проведения анализа : начало: 25.06.2018 окончание: 26.06.2018

Наименование показателя	ед. изм	Результат исследования с учетом неопределенности измерений	П Д К *	Н Д на методы исследования
Органолептические показатели				
Запах*** при 20°C	балл	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
Запах*** при 60°C	балл	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
Привкус*** при 20°C	балл	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
Мутность	мг/дм ³	1,63 ± 0,33	1,5 (2,0)**	ПНД Ф 14.1:2.4.213-05
Цветность	град.цв.	14,46 ± 2,89	20,0	ГОСТ 31868-2012
Микробиологические показатели				
Общие колиформные бактерии (ОКБ) в 100 мл	КОЕ	отсутствие	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) в 100 мл	КОЕ	отсутствие	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Общее микробное число (ОМЧ) в 1 мл	КОЕ	0	50	МУК 4.2.1018-01

* В соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"

** В соответствии с Постановлением №21 Врио Главного государственного санитарного врача по Орловской области от 10.07.17 года.

*** Показатели, находящиеся вне области аккредитации.

Заведующая отделом контроля
питьевых вод

Жуков

Калыхалина Н.В.

Результаты исследования распространяются на пробу, представленную на анализ.

Качество воды в исследованной пробе соответствует нормам предельно-допустимых концентраций (ПДК) по выполненным показателям.

Начальник ИЛККВ



Воронова Н.В.

Дата получения протокола : " _____ " _____ 2018 года

Подпись получателя (должность, ФИО) :

Испытательная лаборатория
контроля качества вод
МПП ВКХ "Орелводоканал"
Аттестат аккредитации
№ RA. RU.513449 от 26.04.2016 г.

302028, РФ, Орловская область,
г. Орел, ул. Пионерская, д.8
тел. (486-2) 76-38-67
факс (486-2) 76-05-15
E-mail ovk57@hotmail.com

ПРОТОКОЛ № 2289 П/П АНАЛИЗ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

от "26" 06 2018 года

Наименование и адрес заказчика ООО "ВКХ Орловское"
Орл. обл., Орл. р-он, п. Стрелецкий, ул. Школьная, д.24, пом. 40

Место взятия пробы д. Старцево, ул. Никольская, 21
разводящая сеть

**Кем взята проба (организация, ФИО)
НД на отбор проб ГОСТ 31861-2012** ООО "ВКХ Орловское"
Чирикин С.Н. (Акт приема пробы прилагается)

Дата (число, час) взятия пробы 25.06.2018
Дата и время доставки пробы 25.06.2018

Дата проведения анализа : начало: 25.06.2018 окончание: 26.06.2018

Наименование показателя	ед. изм	Результат исследования с учетом неопределенности измерений	П Д К *	Н Д на методы исследования
Органолептические показатели				
Запах*** при 20°C	балл	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
Запах*** при 60°C	балл	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
Привкус*** при 20°C	балл	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
Мутность	мг/дм ³	1,90 ± 0,38	1,5 (2,0)**	ПНД Ф 14.1:2.4.213-05
Цветность	град.цв.	14,46 ± 2,89	20,0	ГОСТ 31868-2012
Микробиологические показатели				
Общие колиформные бактерии (ОКБ) в 100 мл	КОЕ	отсутствие	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) в 100 мл	КОЕ	отсутствие	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Общее микробное число (ОМЧ) в 1 мл	КОЕ	0	50	МУК 4.2.1018-01

* В соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"

** В соответствии с Постановлением №21 Врио Главного государственного санитарного врача по Орловской области от 10.07.17 года.

*** Показатели, находящиеся вне области аккредитации.

Заведующая отделом контроля
питьевых вод

Калыхалина Н.В.

Результаты исследования распространяются на пробу, представленную на анализ.

Качество воды в исследованной пробе соответствует нормам предельно-допустимых концентраций (ПДК) по выполненным показателям.

Начальник ИЛКВ



Воронова Н.В.

Дата получения протокола : " " 2018 года

Подпись получателя (должность, ФИО) :

Испытательная лаборатория
 контроля качества вод
 МПП ВКХ "Орелводоканал"
 Аттестат аккредитации
 № RA. RU.513449 от 26.04.2016 г.

302028, РФ, Орловская область,
 г. Орел, ул. Пионерская, д.8
 тел. (486-2) 76-38-67
 факс (486-2) 76-05-15
 E-mail ovk 57@hotmail.com

**ПРОТОКОЛ № 2280 П/П
 АНАЛИЗ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ**

от "26" "06" 2018 года

Наименование и адрес заказчика ООО "ВКХ Орловское"
 Орл. обл., Орл. р-он, п. Стрелецкий, ул. Школьная, д.24, пом. 40

Место взятия пробы д. Нижняя Калиновка
 скважина №1

**Кем взята проба (организация, ФИО)
 НД на отбор проб ГОСТ 31861-2012** ООО "ВКХ Орловское"
 Чирикин С.Н. (Акт приема пробы прилагается)

Дата (число, час) взятия пробы 25.06.2018
Дата и время доставки пробы 25.06.2018

Дата проведения анализа : начало: 25.06.2018 окончание: 26.06.2018

Наименование показателя	ед. изм	Результат исследования с учетом неопределенности измерений	П Д К *	Н Д на методы исследования
Органолептические показатели				
Запах*** при 20°C	балл	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
Запах*** при 60°C	балл	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
Привкус*** при 20°C	балл	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
Мутность	мг/дм³	1,36 ± 0,27	1,5 (2,0)**	ПНД Ф 14.1:2.4.213-05
Цветность	град.цв.	13,25 ± 2,65	20,0	ГОСТ 31868-2012
Микробиологические показатели				
Общие колиформные бактерии (ОКБ) в 100 мл	КОЕ	отсутствие	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) в 100 мл	КОЕ	отсутствие	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Общее микробное число (ОМЧ) в 1 мл	КОЕ	0	50	МУК 4.2.1018-01

* В соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"

** В соответствии с Постановлением №21 Врио Главного государственного санитарного врача по Орловской области от 10.07.17 года.

*** Показатели, находящиеся вне области аккредитации.


Заведующая отделом контроля
 питьевых вод


 Калыхалина Н.В.

Результаты исследования распространяются на пробу, представленную на анализ.

Качество воды в исследованной пробе соответствует нормам предельно-допустимых концентраций (ПДК) по выполненным показателям.

Начальник ИЛККВ

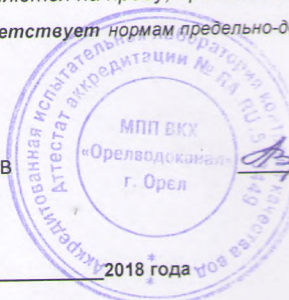

 Воронова Н.В.

Дата получения протокола : " " 2018 года

Подпись получателя (должность, ФИО) :

Испытательная лаборатория
контроля качества вод
МПП ВКХ "Орелводоканал"
Аттестат аккредитации
№ RA. RU.513449 от 26.04.2016 г.

302028, РФ, Орловская область,
г. Орел, ул. Пионерская, д.8
тел. (486-2) 76-38-67
факс (486-2) 76-05-15
E-mail ovk 57@ hotmail. com

ПРОТОКОЛ № 2281 П/П АНАЛИЗ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

от " 26 " 06 2018 года

Наименование и адрес заказчика ООО "ВКХ Орловское"
Орл. обл., Орл. р-он, п. Стрелецкий, ул. Школьная, д.24, пом. 40

Место взятия пробы д. Нижняя Калиновка
скважина №2

Кем взята проба (организация, ФИО) ООО "ВКХ Орловское"
НД на отбор проб ГОСТ 31861-2012 Чирикин С.Н. (Акт приема пробы прилагается)

Дата (число, час) взятия пробы 25.06.2018
Дата и время доставки пробы 25.06.2018

Дата проведения анализа : начало: 25.06.2018 окончание: 26.06.2018

Наименование показателя	ед. изм	Результат исследования с учетом неопределенности измерений	П Д К *	Н Д на методы исследования
Органолептические показатели				
Запах*** при 20°C	балл	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
Запах*** при 60°C	балл	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
Привкус*** при 20°C	балл	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
Мутность	мг/дм³	1,63 ± 0,33	1,5 (2,0)**	ПНД Ф 14.1:2.4.213-05
Цветность	град.цв.	13,25 ± 2,65	20,0	ГОСТ 31868-2012
Микробиологические показатели				
Общие колиформные бактерии (ОКБ) в 100 мл	КОЕ	отсутствие	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) в 100 мл	КОЕ	отсутствие	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Общее микробное число (ОМЧ) в 1 мл	КОЕ	0	50	МУК 4.2.1018-01

* В соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"

** В соответствии с Постановлением №21 Врио Главного государственного санитарного врача по Орловской области от 10.07.17 года.

*** Показатели, находящиеся вне области аккредитации.

Заведующая отделом контроля
питьевых вод

Калыхалина Н.В.

Результаты исследования распространяются на пробу, представленную на анализ.

Качество воды в исследованной пробе соответствует нормам предельно-допустимых концентраций (ПДК) по выполненным показателям.

Начальник ИЛККВ



Воронова Н.В.

Дата получения протокола : " _____ " _____ 2018 года

Подпись получателя (должность, ФИО) :

Испытательная лаборатория
 контроля качества вод
 МПП ВКХ "Орелводоканал"
 Аттестат аккредитации
 № RA. RU.513449 от 26.04.2016 г.

302028, РФ, Орловская область,
 г. Орел, ул. Пионерская, д.8
 тел. (486-2) 76-38-67
 факс (486-2) 76-05-15
 E-mail ovk 57@ hotmail. com

**ПРОТОКОЛ № 2282 П/П
 АНАЛИЗ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ**

от " 26 " 06 2018 года

Наименование и адрес заказчика ООО "ВКХ Орловское"
 Орл. обл., Орл. р-он, п. Стрелецкий, ул. Школьная, д.24, пом. 40

Место взятия пробы д. Нижняя Калиновка
 разводящая сеть

**Кем взята проба (организация, ФИО)
 НД на отбор проб ГОСТ 31861-2012** ООО "ВКХ Орловское"
 Чирикин С.Н. (Акт приема пробы прилагается)

Дата (число, час) взятия пробы 25.06.2018
Дата и время доставки пробы 25.06.2018

Дата проведения анализа : начало: 25.06.2018 окончание: 26.06.2018

Наименование показателя	ед. изм	Результат исследования с учетом неопределенности измерений	П Д К *	Н Д на методы исследования
Органолептические показатели				
Запах*** при 20°C	балл	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
Запах*** при 60°C	балл	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
Привкус*** при 20°C	балл	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
Мутность	мг/дм³	1,63 ± 0,33	1,5 (2,0)**	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
Цветность	град.цв.	12,05 ± 2,41	20,0	ГОСТ 31868-2012
Микробиологические показатели				
Общие колиформные бактерии (ОКБ) в 100 мл	КОЕ	отсутствие	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) в 100 мл	КОЕ	отсутствие	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Общее микробное число (ОМЧ) в 1 мл	КОЕ	0	50	МУК 4.2.1018-01

* В соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода . Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения . Контроль качества"

** В соответствии с Постановлением №21 Врио Главного государственного санитарного врача по Орловской области от 10.07.17 года.

*** Показатели, находящиеся вне области аккредитации.

Заведующая отделом контроля
 питьевых вод


Handwritten signature

Калыхалина Н.В.

Результаты исследования распространяются на пробу, представленную на анализ.

Качество воды в исследованной пробе **соответствует** нормам предельно-допустимых концентраций (ПДК) по выполненным показателям.

Начальник ИЛККВ

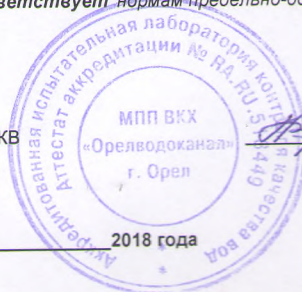

Воронова Н.В.

Дата получения протокола : " _____ " 2018 года

Подпись получателя (должность, ФИО) :